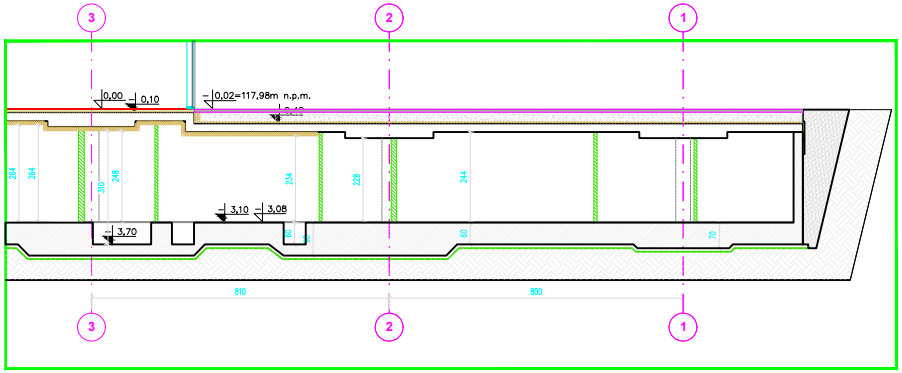
3
2
1
0,00
0,10
0,02=117,98m n.p.m.
3,10
3,08
3,70
810
800

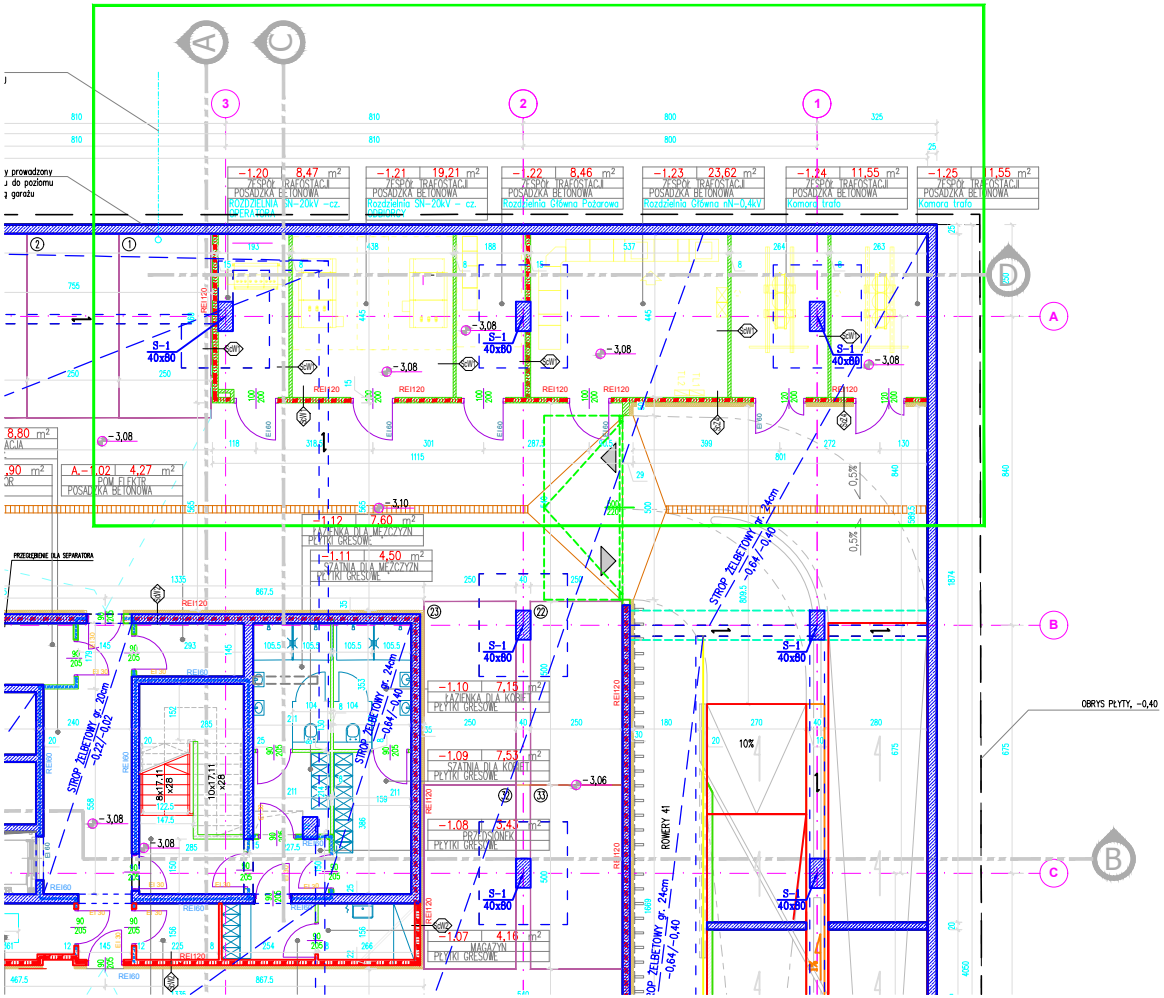
A
C
D
B
−1.20 8,47 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
ROZDZIELNIA SN−20kV −cz. OPERATORA
−1.21 19,21 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
Rozdzielnia SN−20kV − cz. OPERATORA
−1.22 8,46 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
Rozdzielnia Główna Pożarowa
−1.23 23,62 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
Rozdzielnia Główna nN−0,4kV
−1.24 11,55 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
Komora Trafo
−1.25 11,55 m²
ZESPÓŁ TRAFOSTACJI
POSADZKA BETONOWA
Komora Trafo
A.−1.02 4,27 m²
POM. ELEKTR.
POSADZKA BETONOWA
−1.12 7,60 m²
PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE
−1.11 4,50 m²
PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE
−1.10 7,15 m²
PRZEBIERALNIA DLA KOBIET
PŁYTKI GRESOWE
−1.09 7,53 m²
PRZEBIERALNIA DLA KOBIET
PŁYTKI GRESOWE
−1.08 5,43 m²
PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRESOWE
−1.07 4,16 m²
MAGAZYN
PŁYTKI GRESOWE
PRZEJŚCIOWE DLA SEPARATORA
STROP ŻELBETOWY gr. 24cm −0,64/−0,40
STROP ŻELBETOWY gr. 20cm −0,27/−0,02
ROWERY 41
OBRYS PŁYTY, −0,40
10%
3,08
3,10
3,06
REI120
REI60
EI60
S−1 40x80

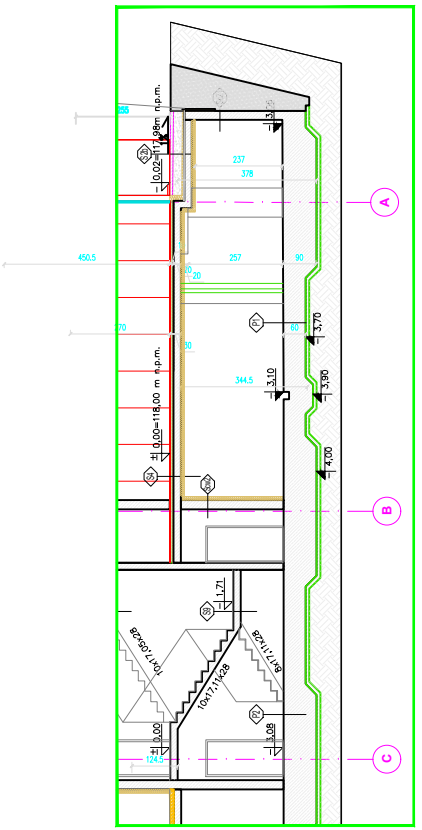
±0,00=118,00 m n.p.m.
0,02=117,98m n.p.m.
3,70
3,10
3,08
4,00
1,71
10x17,1=171
8x17,1=136,8
10x17,1=171
A
B
C